

Rilievo n° 11: Ingresso scuola materna "Ancelle della Carità"

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 06/12/2004 09:36:36

Leq (A) : 61.8 dBA

Durata Misura : 1351.7 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1352

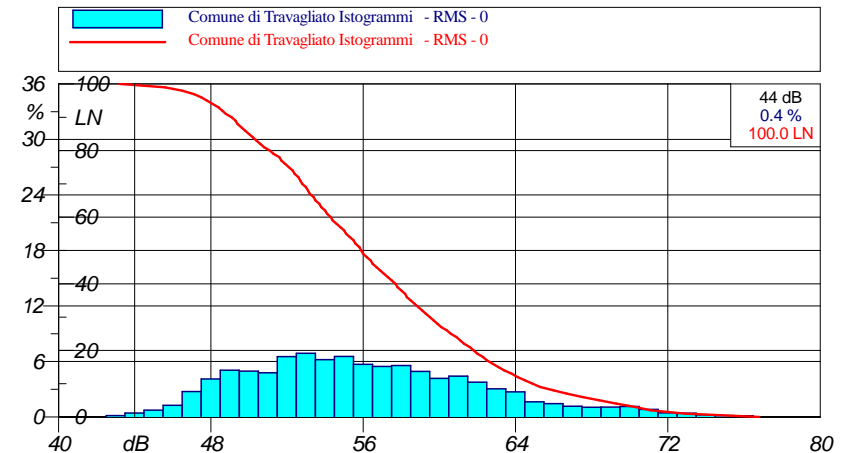

Leq (A): 61.8 dBA SEL (A): 93.1 dBA Peak (A): 97.5 dBA (06Dec2004 09:51:36)	Leq (C): 71.2 dBC SEL (C): 102.5 dBC Peak (C): 99.5 dBC (06Dec2004 09:47:31)	Leq (Lin): 72.2 dB SEL (Lin): 103.5 dB Peak (Lin): 101.4 dB (06Dec2004 09:47:50)
--	---	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	43.3 <small>06Dec2004 09:38:52</small>	76.8 <small>06Dec2004 09:47:01</small>	59.0 <small>06Dec2004 09:38:44</small>	86.4 <small>06Dec2004 09:52:03</small>	60.3 <small>06Dec2004 09:38:44</small>	87.1 <small>06Dec2004 09:52:03</small>	48.5 <small>L90</small>
Fast	41.4 <small>06Dec2004 09:38:52</small>	81.0 <small>06Dec2004 09:51:27</small>	56.9 <small>06Dec2004 09:38:46</small>	89.5 <small>06Dec2004 09:52:02</small>	58.2 <small>06Dec2004 09:38:46</small>	90.6 <small>06Dec2004 09:37:19</small>	55.5 <small>L50</small>
Impulse	42.7 <small>06Dec2004 09:38:56</small>	83.1 <small>06Dec2004 09:51:27</small>	60.0 <small>06Dec2004 09:38:56</small>	90.9 <small>06Dec2004 09:37:19</small>	61.3 <small>06Dec2004 09:38:46</small>	93.8 <small>06Dec2004 09:37:19</small>	64.8 <small>L10</small>



Rilievo n° 12: Ingresso scuola media Statale "Leonardo Da Vinci"

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana



Data, ora misura : 06/12/2004 10:11:52

Leq (A) : 61.7 dBA

Durata Misura : 1172.0 s

Delta Time : 1.000 s


Numero Campioni : 1172

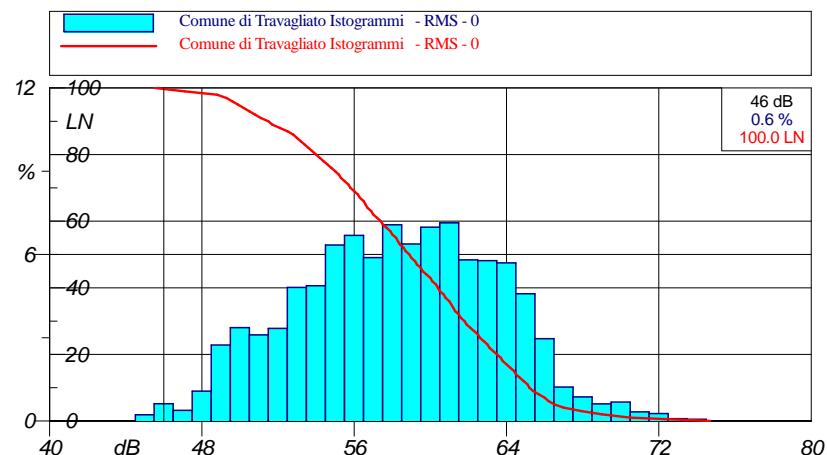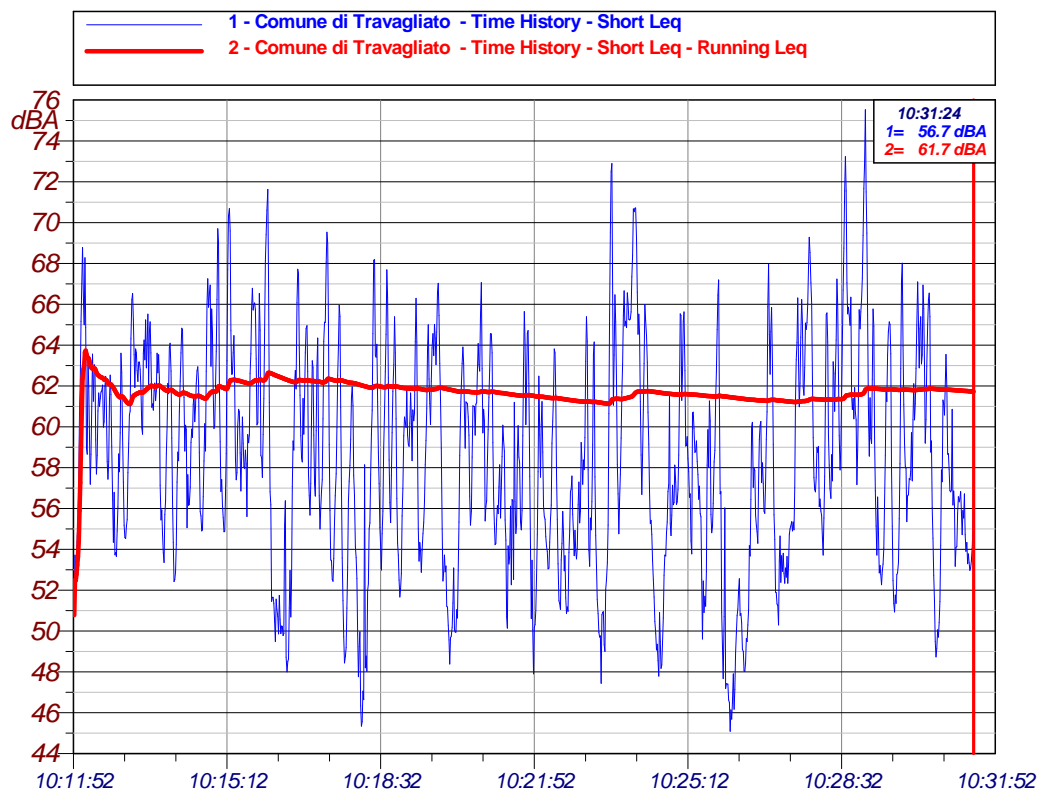

Leq (A): 61.7 dBA SEL (A): 92.4 dBA Peak (A): 88.1 dBA (06Dec2004 10:29:03)	Leq (C): 72.9 dBC SEL (C): 103.6 dBC Peak (C): 98.9 dBC (06Dec2004 10:28:37)	Leq (Lin): 73.8 dB SEL (Lin): 104.5 dB Peak (Lin): 100.1 dB (06Dec2004 10:28:37)
--	---	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	45.5 <small>06Dec2004 10:26:07</small>	74.7 <small>06Dec2004 10:29:03</small>	61.3 <small>06Dec2004 10:23:23</small>	91.1 <small>06Dec2004 10:28:37</small>	62.5 <small>06Dec2004 10:23:23</small>	92.1 <small>06Dec2004 10:28:37</small>	51.1 <small>L90</small>
Fast	44.1 <small>06Dec2004 10:26:10</small>	76.4 <small>06Dec2004 10:29:03</small>	59.6 <small>06Dec2004 10:23:23</small>	92.9 <small>06Dec2004 10:28:37</small>	60.9 <small>06Dec2004 10:23:23</small>	94.0 <small>06Dec2004 10:28:37</small>	58.5 <small>L50</small>
Impulse	45.6 <small>06Dec2004 10:26:07</small>	76.8 <small>06Dec2004 10:29:03</small>	62.3 <small>06Dec2004 10:23:23</small>	93.3 <small>06Dec2004 10:28:37</small>	63.7 <small>06Dec2004 10:23:23</small>	94.4 <small>06Dec2004 10:28:37</small>	65.5 <small>L10</small>



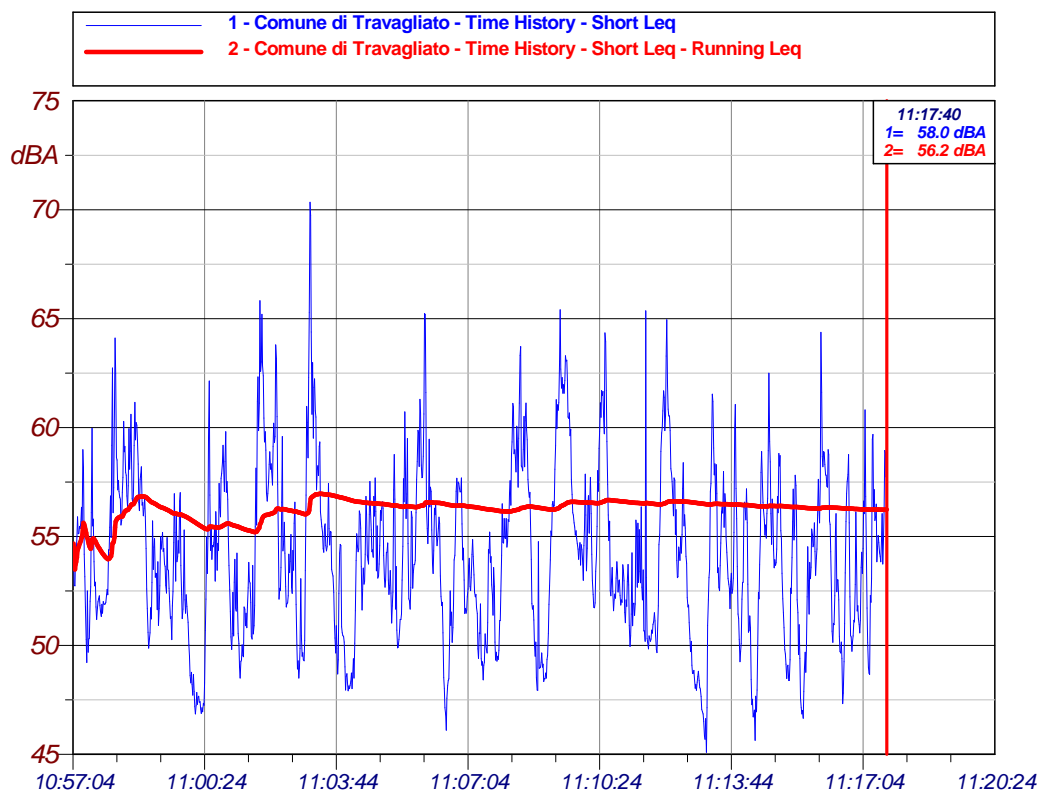

Rilevo n° 13: Ingresso scuola materna parrocchiale

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 06/12/2004 10:57:04

Leq (A) : 56.2 dBA

Durata Misura : 1236.0 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1236

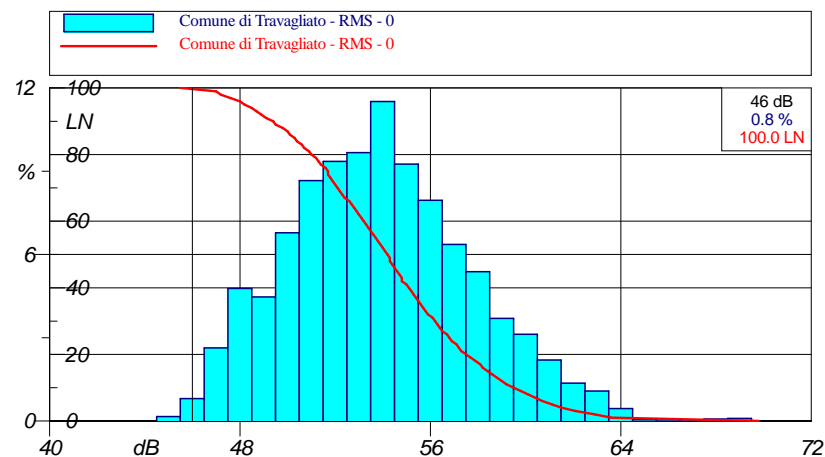


Leq (A): 56.2 dBA SEL (A): 87.2 dBA Peak (A): 85.2 dBA (06Dec2004 11:03:05)	Leq (C): 69.3 dBC SEL (C): 100.3 dBC Peak (C): 96.8 dBC (06Dec2004 11:14:56)	Leq (Lin): 70.6 dB SEL (Lin): 101.5 dB Peak (Lin): 100.4 dB (06Dec2004 11:14:56)
--	---	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	45.5 06Dec2004 11:13:06	69.9 06Dec2004 11:03:05	59.2 06Dec2004 11:16:30	83.3 06Dec2004 11:03:04	61.1 06Dec2004 11:16:30	85.1 06Dec2004 11:14:56	49.3 L90
Fast	44.7 06Dec2004 11:13:05	72.1 06Dec2004 11:03:05	57.6 06Dec2004 11:16:31	87.8 06Dec2004 11:14:56	59.3 06Dec2004 11:16:29	92.1 06Dec2004 11:14:56	54.1 L50
Impulse	45.5 06Dec2004 11:13:06	74.0 06Dec2004 11:03:05	59.9 06Dec2004 11:16:30	91.9 06Dec2004 11:14:56	61.9 06Dec2004 11:16:29	96.0 06Dec2004 11:14:56	59.5 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

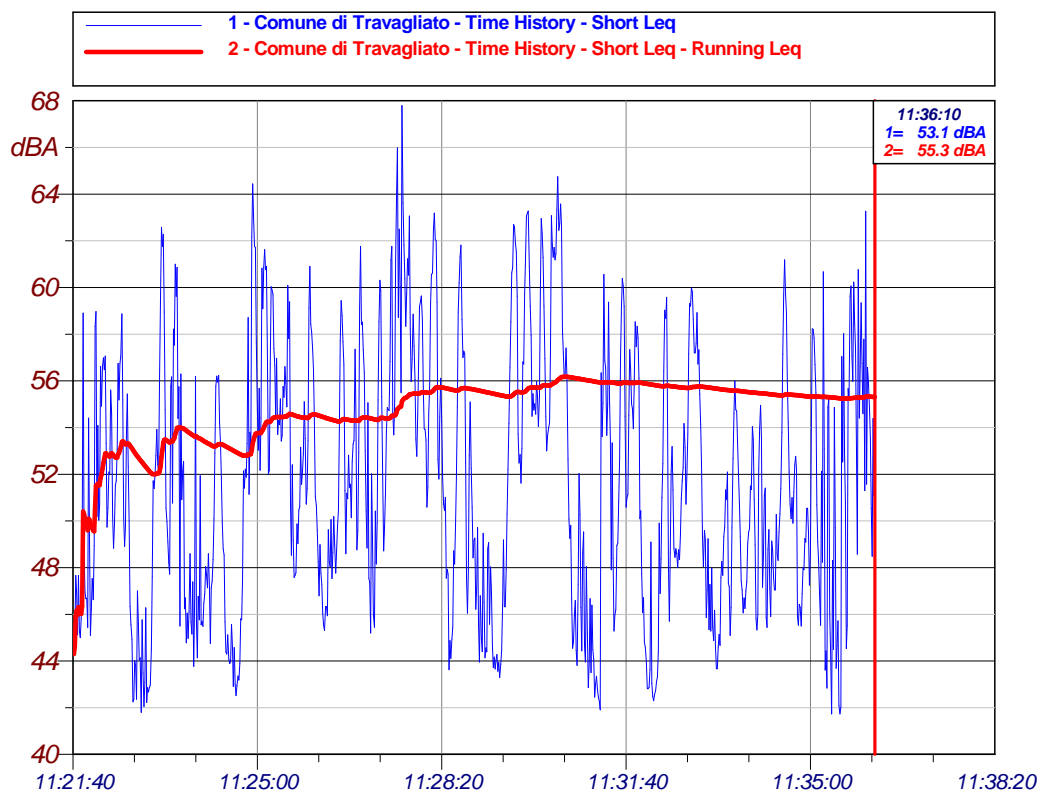

Rilievo n° 14: Parcheggio Via Zanardelli

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 06/12/2004 11:21:40

Leq (A) : 55.3 dBA

Durata Misura : 869.7 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 870

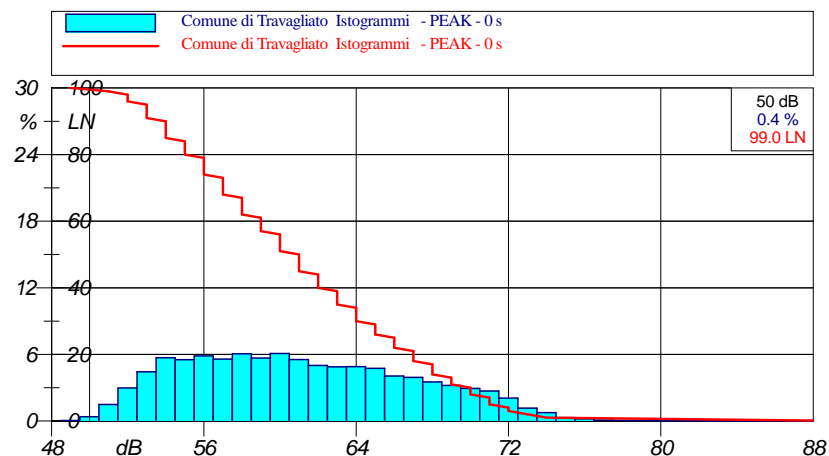


Leq (A): 55.3 dBA SEL (A): 84.7 dBA Peak (A): 89.8 dBA (06Dec2004 11:36:00)	Leq (C): 65.9 dBC SEL (C): 95.3 dBC Peak (C): 106.0 dBC (06Dec2004 11:36:00)	Leq (Lin): 67.3 dB SEL (Lin): 96.6 dB Peak (Lin): 106.7 dB (06Dec2004 11:36:00)
--	---	--

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	42.1 06Dec2004 11:31:12	67.1 06Dec2004 11:27:38	57.4 06Dec2004 11:21:40	83.2 06Dec2004 11:36:00	57.1 06Dec2004 11:21:40	86.4 06Dec2004 11:36:00	44.5 L90
Fast	41.2 06Dec2004 11:22:54	71.0 06Dec2004 11:27:37	53.0 06Dec2004 11:21:40	91.2 06Dec2004 11:36:00	53.0 06Dec2004 11:21:40	94.1 06Dec2004 11:36:00	51.3 L50
Impulse	42.0 06Dec2004 11:21:40	75.0 06Dec2004 11:36:00	55.0 06Dec2004 11:21:40	96.1 06Dec2004 11:36:00	54.4 06Dec2004 11:21:40	98.5 06Dec2004 11:36:00	59.7 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

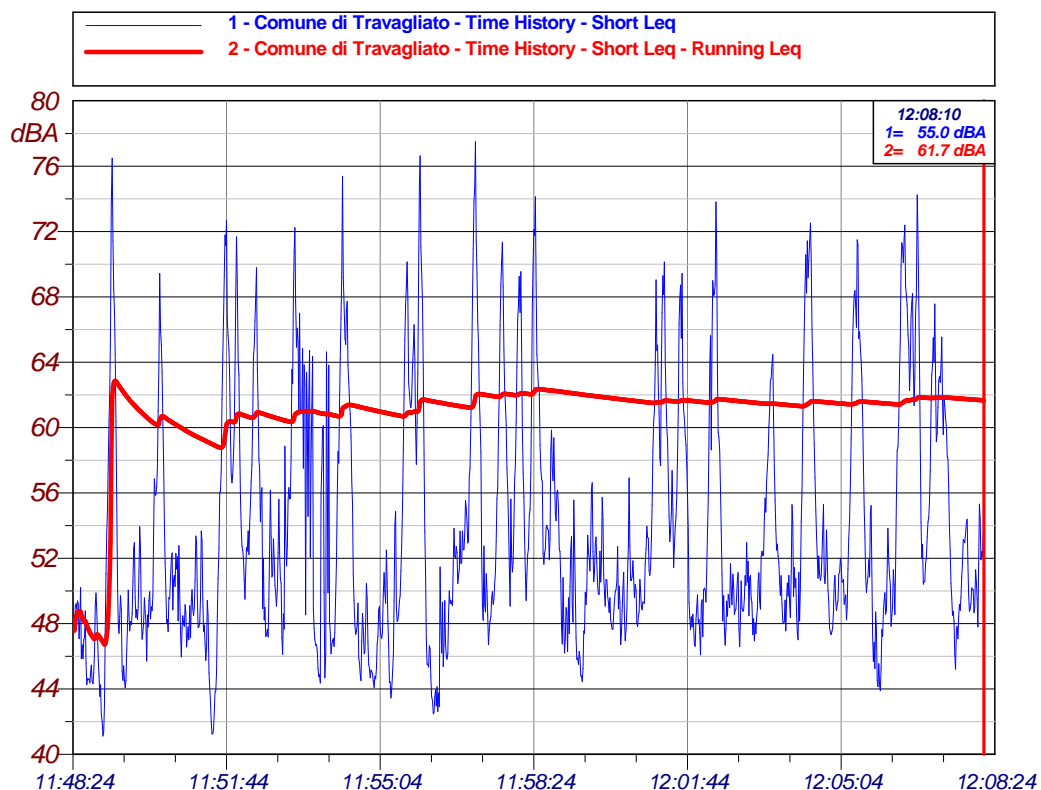

Rilievo n° 15: Via Fenida

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 06/12/2004 11:48:24

Leq (A) : 61.7 dBA

Durata Misura : 1185.2 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1186

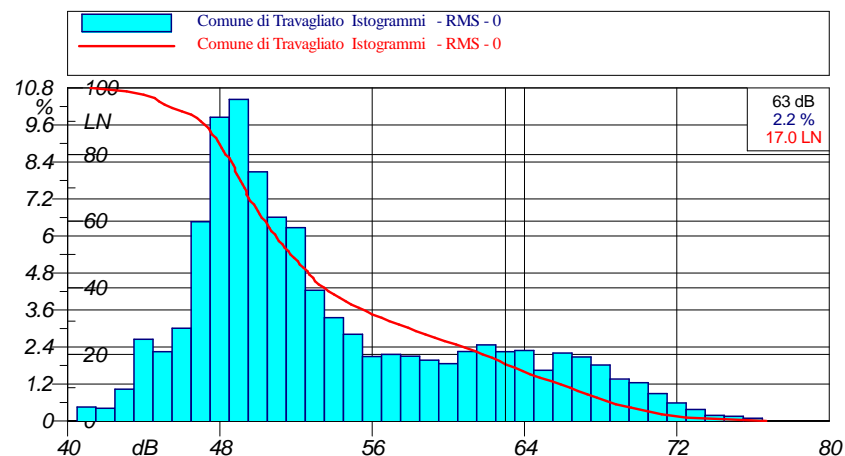


Leq (A): 61.7 dBA SEL (A): 92.4 dBA Peak (A): 91.5 dBA (06Dec2004 11:55:55)	Leq (C): 67.9 dBC SEL (C): 98.6 dBC Peak (C): 92.9 dBC (06Dec2004 12:02:21)	Leq (Lin): 68.8 dB SEL (Lin): 99.6 dB Peak (Lin): 93.9 dB (06Dec2004 11:48:40)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	41.3 <small>06Dec2004 11:51:26</small>	76.7 <small>06Dec2004 11:57:08</small>	58.8 <small>06Dec2004 12:02:58</small>	83.1 <small>06Dec2004 12:02:21</small>	60.6 <small>06Dec2004 12:04:06</small>	84.1 <small>06Dec2004 12:02:21</small>	46.5 <small>L90</small>
Fast	40.3 <small>06Dec2004 11:49:03</small>	79.9 <small>06Dec2004 11:55:55</small>	57.1 <small>06Dec2004 12:02:55</small>	85.5 <small>06Dec2004 12:02:21</small>	58.4 <small>06Dec2004 12:04:06</small>	86.7 <small>06Dec2004 12:02:20</small>	51.3 <small>L50</small>
Impulse	40.9 <small>06Dec2004 11:51:26</small>	80.7 <small>06Dec2004 11:55:55</small>	59.7 <small>06Dec2004 12:02:59</small>	86.4 <small>06Dec2004 12:02:20</small>	61.7 <small>06Dec2004 12:04:06</small>	88.6 <small>06Dec2004 11:48:40</small>	65.8 <small>L10</small>



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

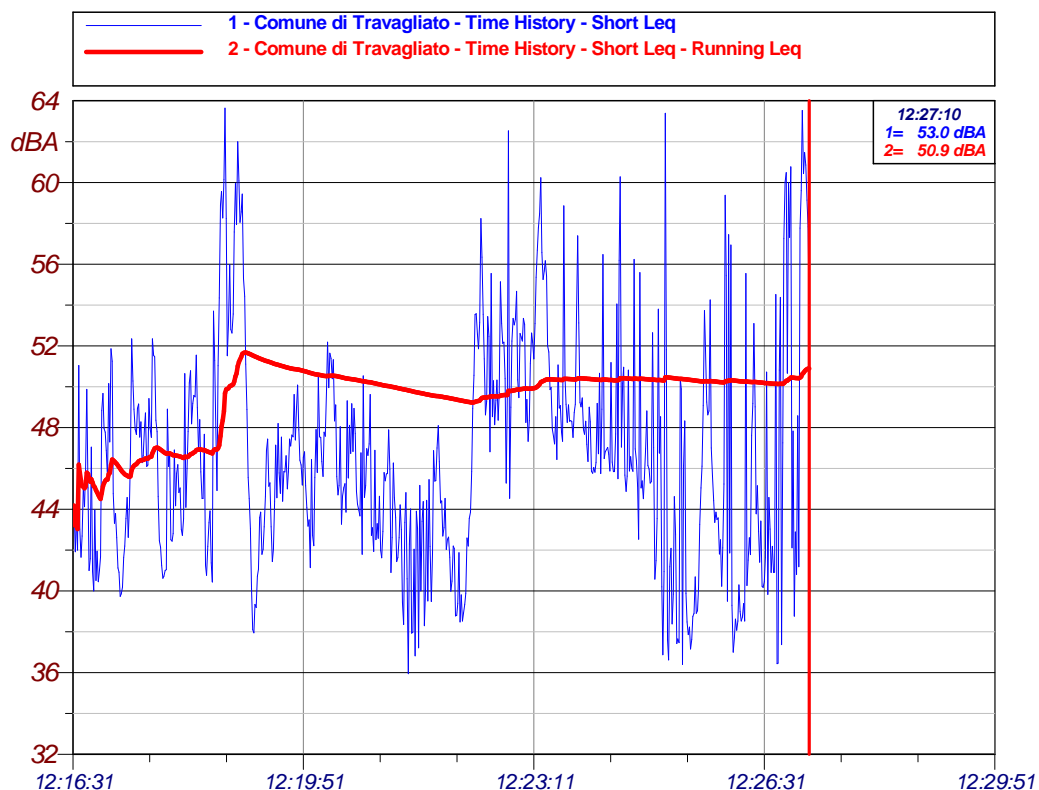

Rilievo n° 16: Parcheggio Via Battisti

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 06/12/2004 12:16:31

Leq (A) : 50.9 dBA

Durata Misura : 638.2 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 639

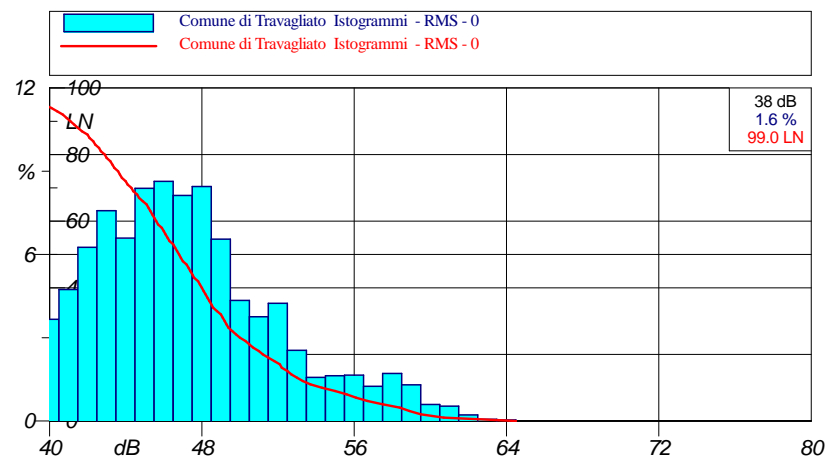


Leq (A): 50.9 dBA SEL (A): 78.9 dBA Peak (A): 89.6 dBA (06Dec2004 12:25:05)	Leq (C): 62.9 dBC SEL (C): 91.0 dBC Peak (C): 89.6 dBC (06Dec2004 12:22:55)	Leq (Lin): 64.8 dB SEL (Lin): 92.8 dB Peak (Lin): 90.0 dB (06Dec2004 12:16:43)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	37.3 <small>06Dec2004 12:25:18</small>	64.6 <small>06Dec2004 12:27:04</small>	53.0 <small>06Dec2004 12:21:29</small>	77.2 <small>06Dec2004 12:18:52</small>	54.8 <small>06Dec2004 12:21:28</small>	78.5 <small>06Dec2004 12:18:52</small>	40.1 <small>L90</small>
Fast	35.7 <small>06Dec2004 12:21:22</small>	70.1 <small>06Dec2004 12:27:04</small>	51.3 <small>06Dec2004 12:21:26</small>	79.5 <small>06Dec2004 12:18:50</small>	52.7 <small>06Dec2004 12:21:24</small>	81.8 <small>06Dec2004 12:18:50</small>	46.1 <small>L50</small>
Impulse	37.2 <small>06Dec2004 12:19:07</small>	72.7 <small>06Dec2004 12:25:05</small>	54.4 <small>06Dec2004 12:22:11</small>	80.8 <small>06Dec2004 12:18:50</small>	56.4 <small>06Dec2004 12:21:24</small>	84.3 <small>06Dec2004 12:16:43</small>	54.1 <small>L10</small>



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

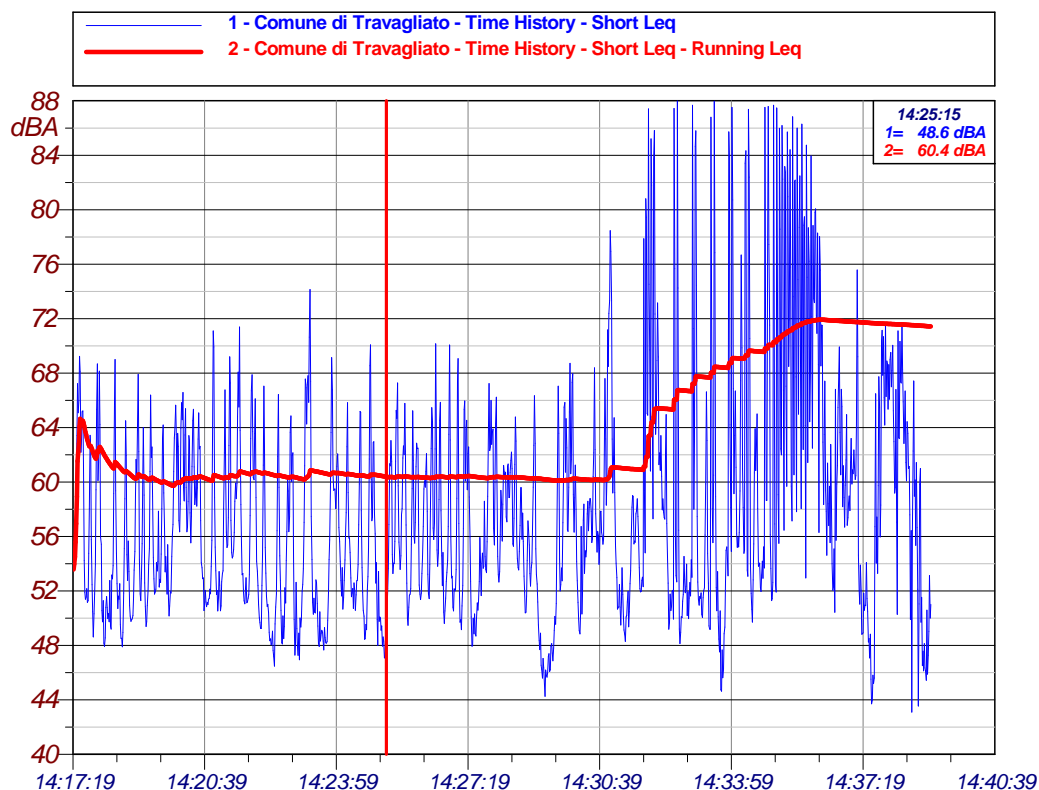

Rilievo n° 17: Piazza Libertà

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 06/12/2004 14:17:19

Leq (A) : 71.4 dBA

Durata Misura : 1302.5 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1303

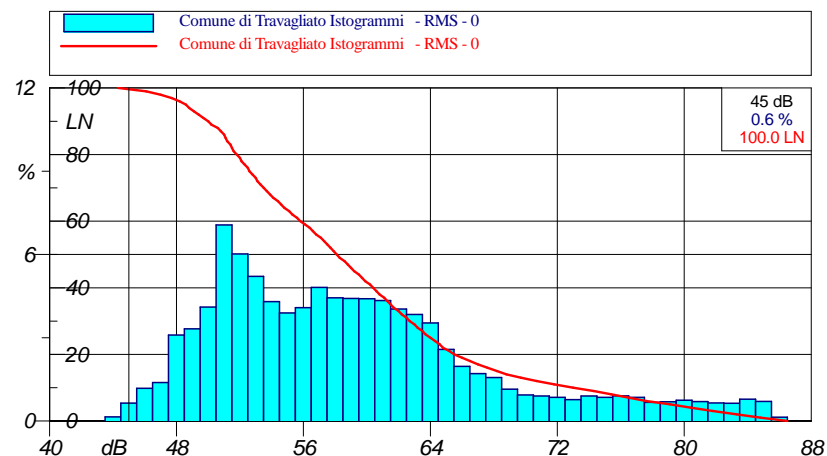

Leq (A): 71.4 dBA SEL (A): 102.6 dBA Peak (A): 105.5 dBA (06Dec2004 14:34:25)	Leq (C): 75.1 dBC SEL (C): 106.3 dBC Peak (C): 104.9 dBC (06Dec2004 14:34:00)	Leq (Lin): 75.9 dB SEL (Lin): 107.0 dB Peak (Lin): 105.1 dB (06Dec2004 14:34:00)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	44.3 06Dec2004 14:37:33	86.5 06Dec2004 14:34:25	59.8 06Dec2004 14:38:43	87.4 06Dec2004 14:33:00	61.0 06Dec2004 14:38:43	87.5 06Dec2004 14:33:04	49.3 L90
Fast	38.9 06Dec2004 14:38:43	92.0 06Dec2004 14:33:04	56.1 06Dec2004 14:38:44	93.0 06Dec2004 14:33:04	57.7 06Dec2004 14:38:44	93.1 06Dec2004 14:33:04	56.0 L50
Impulse	44.8 06Dec2004 14:29:17	94.2 06Dec2004 14:34:25	62.3 06Dec2004 14:29:19	95.2 06Dec2004 14:33:04	62.6 06Dec2004 14:38:44	95.3 06Dec2004 14:33:04	68.5 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it