

Rilievo n° 1: Via Trepola

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 10:23:36

Leq (A) : 54.9 dBA

Durata Misura : 1039.0 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1039

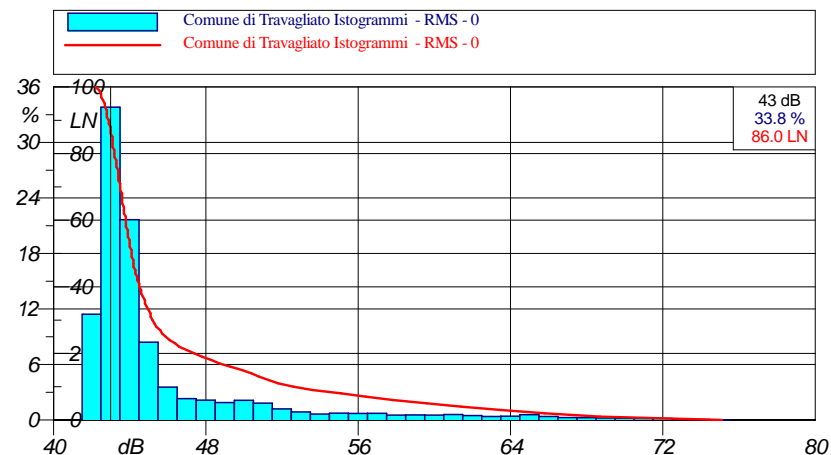


Leq (A): 54.9 dBA SEL (A): 85.1 dBA Peak (A): 91.7 dBA (23Nov2004 10:25:58)	Leq (C): 65.9 dBC SEL (C): 96.1 dBC Peak (C): 98.5 dBC (23Nov2004 10:38:43)	Leq (Lin): 68.0 dB SEL (Lin): 98.2 dB Peak (Lin): 99.3 dB (23Nov2004 10:38:43)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	42.2 23Nov2004 10:34:32	75.2 23Nov2004 10:25:59	60.7 23Nov2004 10:27:11	82.7 23Nov2004 10:38:44	63.0 23Nov2004 10:26:40	83.7 23Nov2004 10:38:44	42.8 L90
Fast	41.4 23Nov2004 10:28:32	78.2 23Nov2004 10:25:58	58.7 23Nov2004 10:26:18	88.1 23Nov2004 10:38:43	60.4 23Nov2004 10:26:46	89.2 23Nov2004 10:38:43	44.0 L50
Impulse	42.1 23Nov2004 10:37:02	80.2 23Nov2004 10:40:29	61.5 23Nov2004 10:27:10	91.3 23Nov2004 10:38:43	63.8 23Nov2004 10:26:46	92.8 23Nov2004 10:38:43	51.2 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

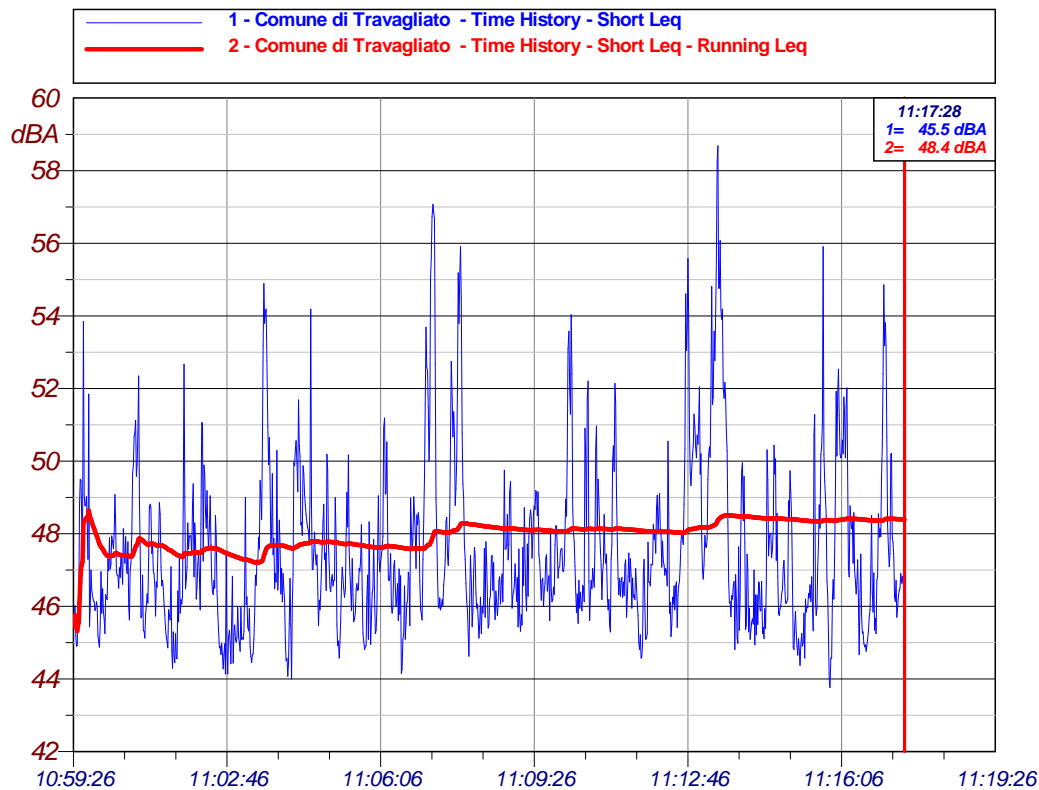

Rilievo n° 2: Via Del Ciliegio

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 10:59:26

Leq (A) : 48.4 dBA

Durata Misura : 1081.5 s

Delta Time : 1.000 s


Numero Campioni : 1082

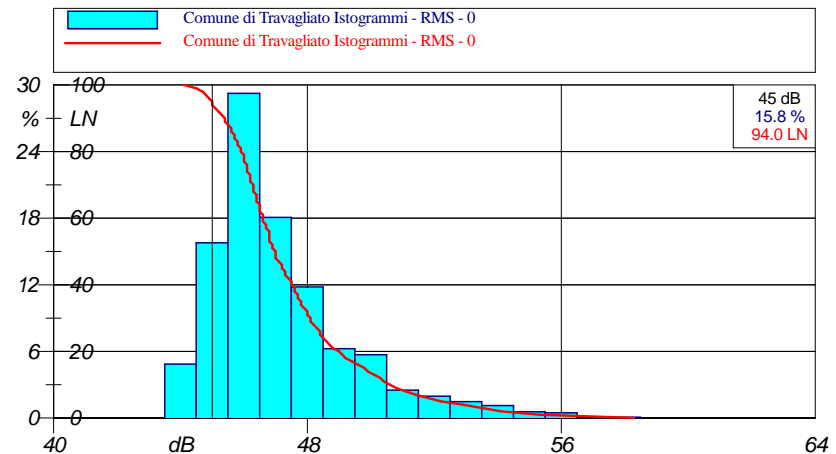

Leq (A): 48.4 dBA SEL (A): 78.7 dBA Peak (A): 78.8 dBA (23Nov2004 10:59:45)	Leq (C): 69.4 dBC SEL (C): 99.8 dBC Peak (C): 85.6 dBC (23Nov2004 11:07:10)	Leq (Lin): 73.1 dB SEL (Lin): 103.5 dB Peak (Lin): 89.3 dB (23Nov2004 11:16:44)
--	--	--

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	44.1 23Nov2004 11:04:05	58.4 23Nov2004 11:13:24	65.0 23Nov2004 11:02:43	75.4 23Nov2004 11:03:36	69.0 23Nov2004 11:02:43	78.6 23Nov2004 11:16:44	45.3 L90
Fast	43.1 23Nov2004 11:15:50	61.8 23Nov2004 11:15:41	62.7 23Nov2004 11:02:37	77.4 23Nov2004 11:16:44	66.9 23Nov2004 11:02:43	83.7 23Nov2004 11:16:44	47.0 L50
Impulse	42.9 23Nov2004 10:59:26	64.6 23Nov2004 11:15:41	65.1 23Nov2004 10:59:26	79.4 23Nov2004 11:16:44	68.4 23Nov2004 11:02:43	86.1 23Nov2004 11:16:44	50.7 L10



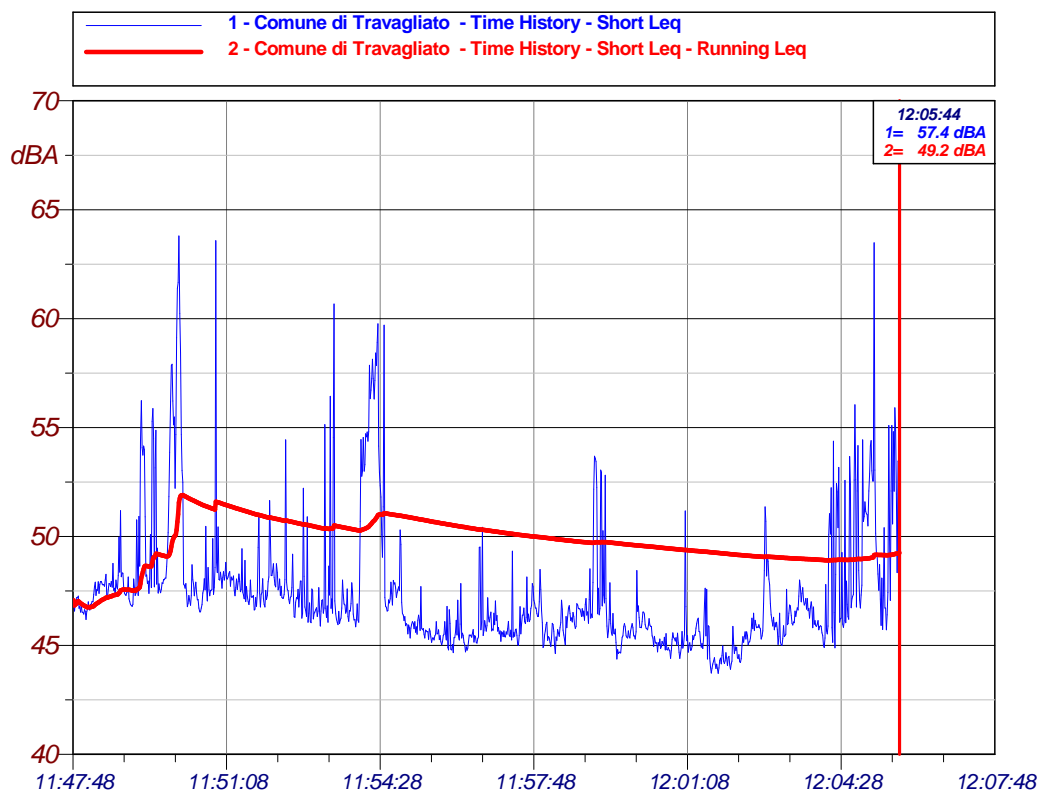

Rilievo n° 3: Parcheggio Pio XI

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 11:47:48

Leq (A) : 49.3 dBA

Durata Misura : 1075.7 s

Delta Time : 1.000 s


Numero Campioni : 1076

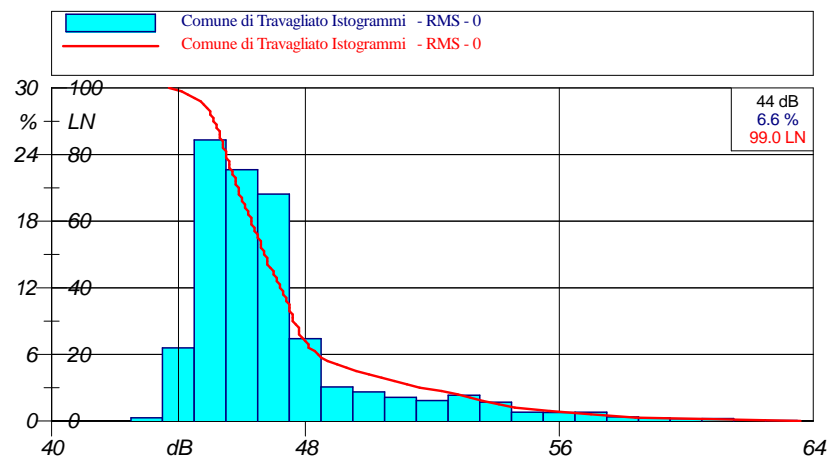

Leq (A): 49.3 dBA SEL (A): 79.6 dBA Peak (A): 89.2 dBA (23Nov2004 12:05:10)	Leq (C): 64.6 dBC SEL (C): 94.9 dBC Peak (C): 100.7 dBC (23Nov2004 11:53:26)	Leq (Lin): 66.5 dB SEL (Lin): 96.8 dB Peak (Lin): 103.5 dB (23Nov2004 11:53:26)
--	---	--

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	43.8 23Nov2004 12:01:48	63.7 23Nov2004 11:50:06	59.3 23Nov2004 11:47:48	83.4 23Nov2004 11:53:26	61.1 23Nov2004 12:03:51	86.7 23Nov2004 11:53:26	45.1 L90
Fast	43.1 23Nov2004 12:01:38	70.6 23Nov2004 11:50:54	57.3 23Nov2004 12:03:15	91.3 23Nov2004 11:53:26	58.9 23Nov2004 12:02:04	94.6 23Nov2004 11:53:26	46.7 L50
Impulse	43.7 23Nov2004 12:01:47	73.3 23Nov2004 11:50:54	58.7 23Nov2004 11:47:48	94.8 23Nov2004 11:53:26	61.6 23Nov2004 12:02:04	98.4 23Nov2004 11:53:26	51.7 L10



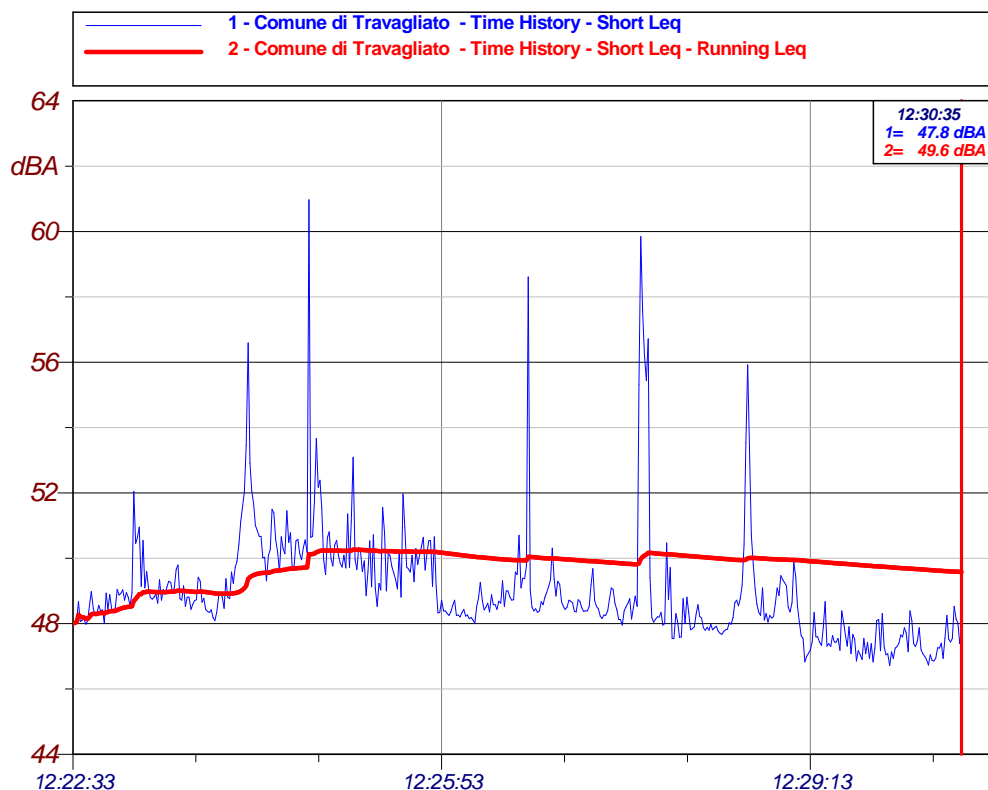

Rilievo n° 4: Via Cremonesini

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 12:22:33

Leq (A) : 49.6 dBA

Durata Misura : 481.2 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 482

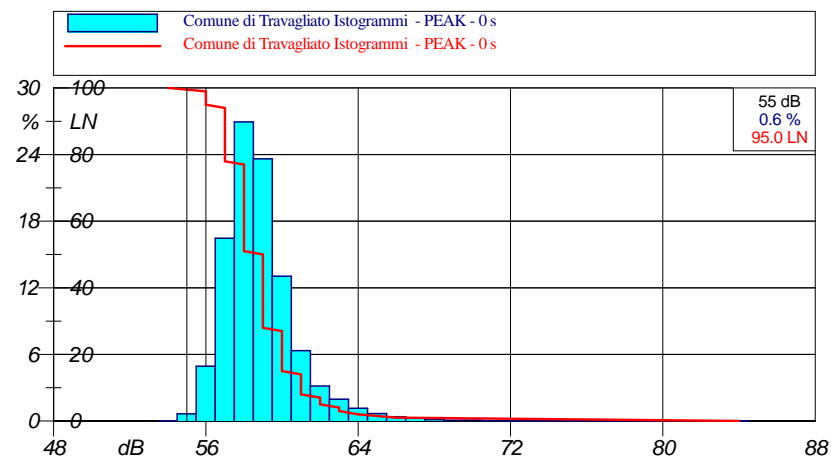


Leq (A): 49.6 dBA SEL (A): 76.4 dBA Peak (A): 83.7 dBA (23Nov2004 12:24:41)	Leq (C): 65.6 dBC SEL (C): 92.5 dBC Peak (C): 95.7 dBC (23Nov2004 12:24:41)	Leq (Lin): 69.3 dB SEL (Lin): 96.2 dB Peak (Lin): 97.3 dB (23Nov2004 12:24:41)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	46.8 23Nov2004 12:30:17	60.4 23Nov2004 12:24:41	60.3 23Nov2004 12:22:33	78.7 23Nov2004 12:24:41	64.0 23Nov2004 12:26:40	80.8 23Nov2004 12:24:41	47.4 L90
Fast	46.3 23Nov2004 12:29:35	67.0 23Nov2004 12:24:41	57.8 23Nov2004 12:27:46	85.5 23Nov2004 12:24:41	60.5 23Nov2004 12:27:46	87.3 23Nov2004 12:24:41	48.7 L50
Impulse	46.1 23Nov2004 12:22:33	69.8 23Nov2004 12:24:41	60.7 23Nov2004 12:22:33	88.8 23Nov2004 12:24:41	65.5 23Nov2004 12:27:46	90.4 23Nov2004 12:24:41	50.6 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

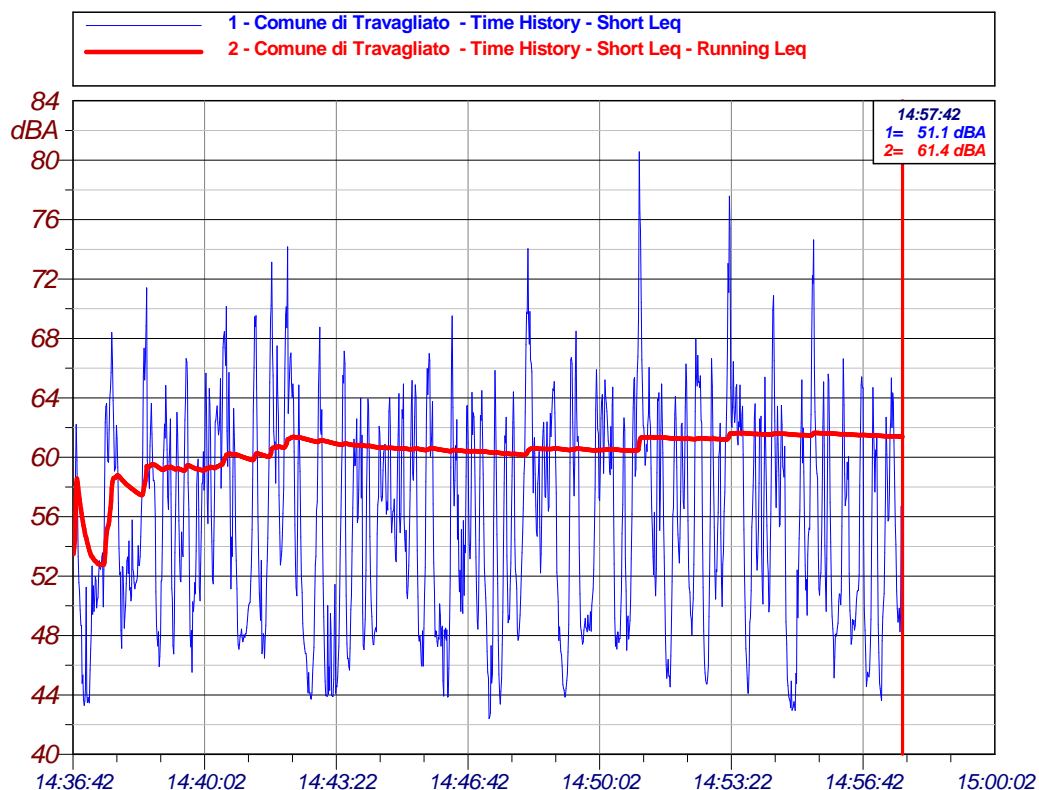

Rilievo n° 5: Via Mulini

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 14:36:42

Leq (A) : 61.4 dBA

Durata Misura : 1259.9 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1260

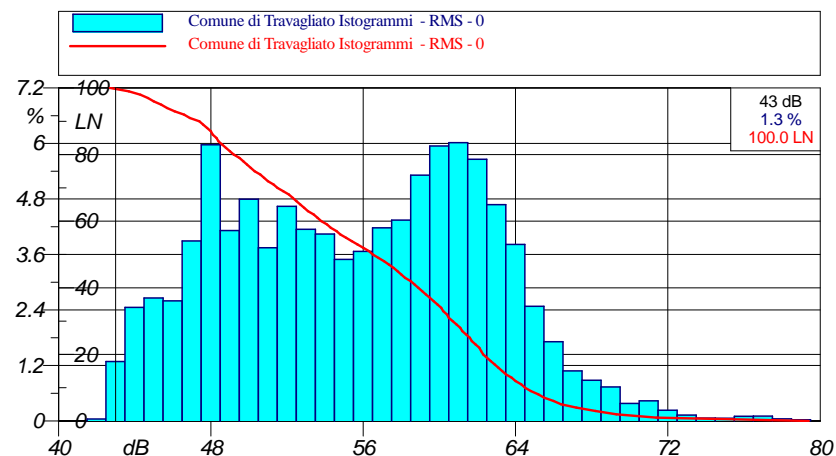


Leq (A): 61.4 dBA SEL (A): 92.4 dBA Peak (A): 98.4 dBA (23Nov2004 14:53:19)	Leq (C): 71.7 dBC SEL (C): 102.7 dBC Peak (C): 106.2 dBC (23Nov2004 14:51:02)	Leq (Lin): 72.6 dB SEL (Lin): 103.6 dB Peak (Lin): 107.9 dB (23Nov2004 14:51:02)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	42.8 23Nov2004 14:47:16	79.5 23Nov2004 14:51:02	60.7 23Nov2004 14:54:52	91.9 23Nov2004 14:51:02	62.5 23Nov2004 14:54:52	93.3 23Nov2004 14:51:02	46.8 L90
Fast	41.9 23Nov2004 14:47:14	84.7 23Nov2004 14:51:02	58.2 23Nov2004 14:54:59	97.4 23Nov2004 14:51:02	60.1 23Nov2004 14:54:59	98.9 23Nov2004 14:51:02	55.4 L50
Impulse	42.7 23Nov2004 14:47:15	87.1 23Nov2004 14:51:02	60.9 23Nov2004 14:36:42	99.3 23Nov2004 14:51:02	63.1 23Nov2004 14:54:59	100.9 23Nov2004 14:51:02	64.8 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

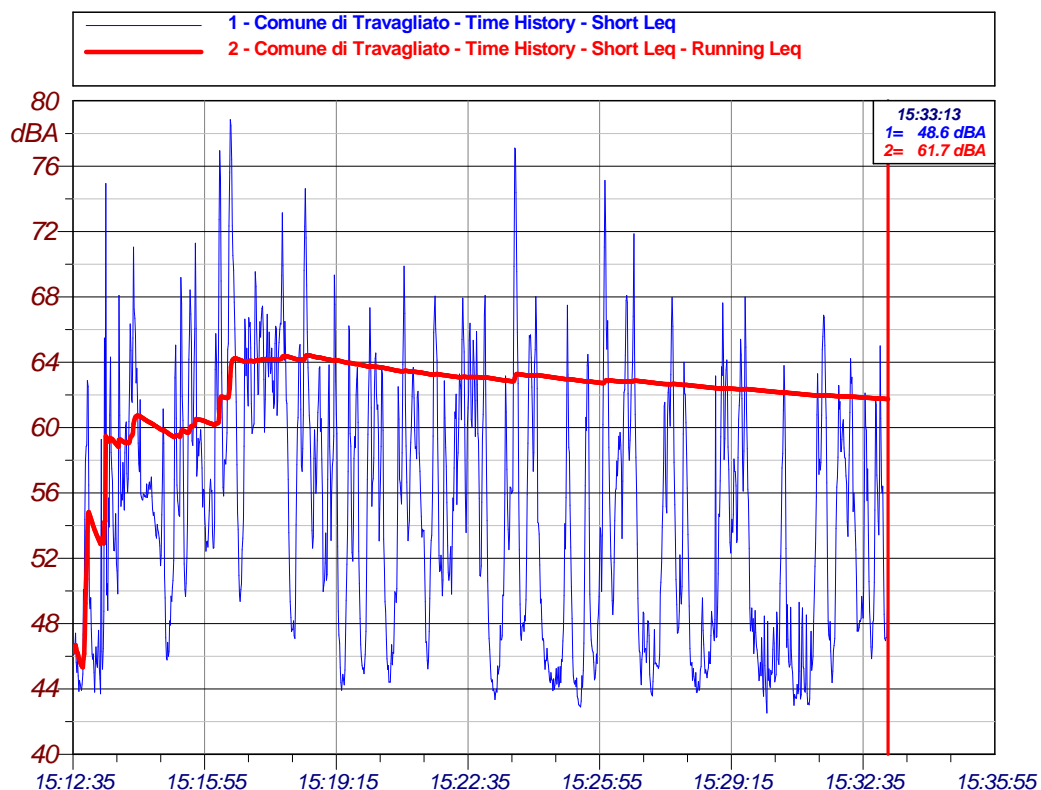

Rilievo n° 6: Ingresso casa di riposo "Don A. Colombo"

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 15:12:35

Leq (A) : 61.8 dBA

Durata Misura : 1237.7 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1238

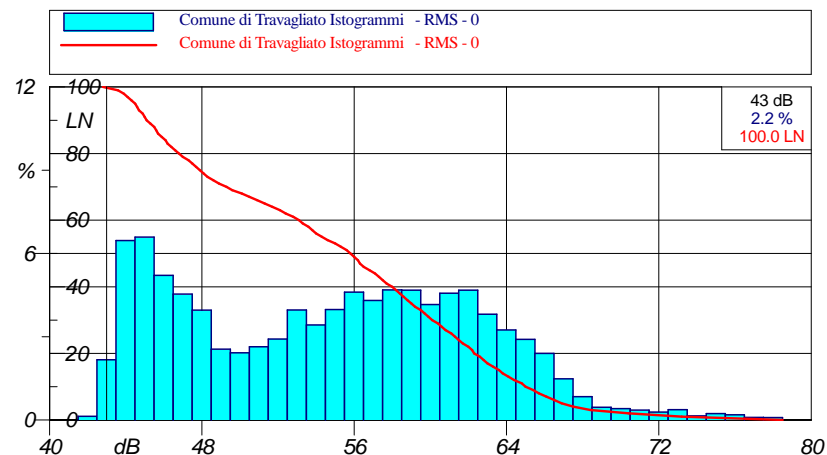


Leq (A): 61.8 dBA SEL (A): 92.7 dBA Peak (A): 96.3 dBA (23Nov2004 15:13:25)	Leq (C): 72.2 dBC SEL (C): 103.1 dBC Peak (C): 102.7 dBC (23Nov2004 15:13:25)	Leq (Lin): 73.1 dB SEL (Lin): 104.0 dB Peak (Lin): 102.5 dB (23Nov2004 15:13:25)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	42.9 23Nov2004 15:25:24	78.6 23Nov2004 15:16:35	60.8 23Nov2004 15:25:24	86.6 23Nov2004 15:16:35	62.4 23Nov2004 15:25:24	87.0 23Nov2004 15:16:35	45.0 L90
Fast	41.9 23Nov2004 15:31:10	80.7 23Nov2004 15:13:25	58.6 23Nov2004 15:31:11	89.4 23Nov2004 15:13:54	60.1 23Nov2004 15:31:11	93.0 23Nov2004 15:13:54	54.9 L50
Impulse	42.3 23Nov2004 15:25:24	83.4 23Nov2004 15:13:25	62.1 23Nov2004 15:31:11	93.0 23Nov2004 15:13:54	63.4 23Nov2004 15:31:11	96.7 23Nov2004 15:13:54	65.0 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

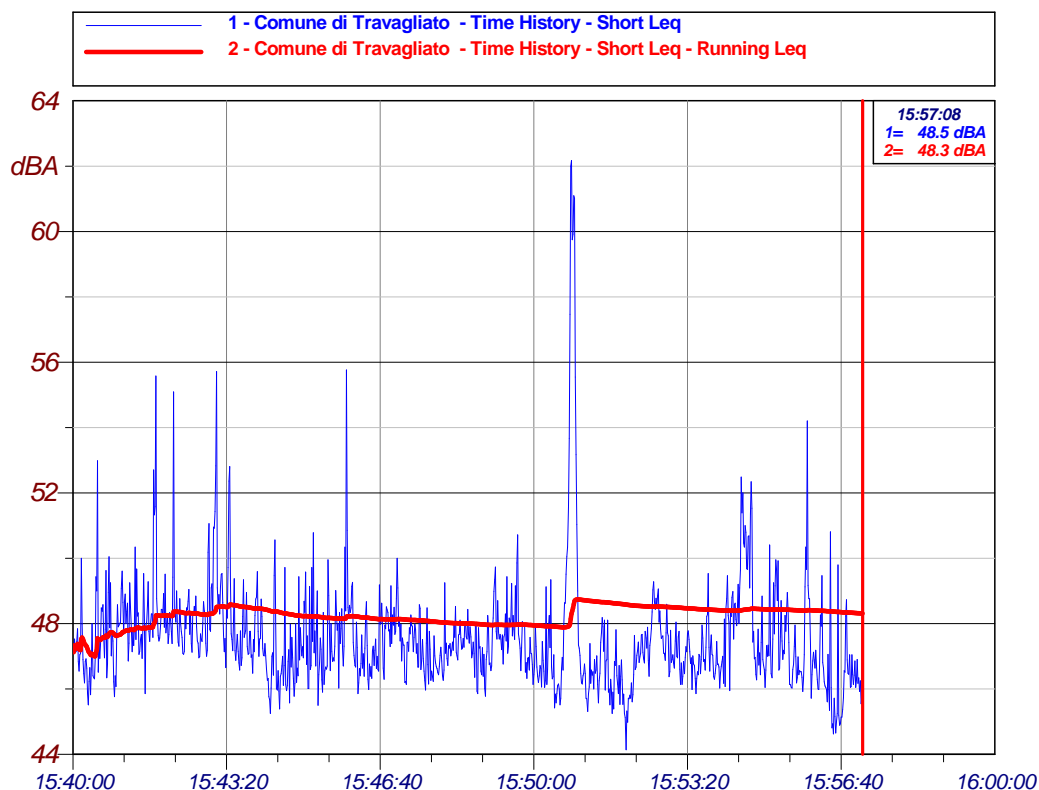

Rilievo n° 7: Via Cavalieri di Vittorio Veneto

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 15:40:00

Leq (A) : 48.3 dBA

Durata Misura : 1027.5 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1028

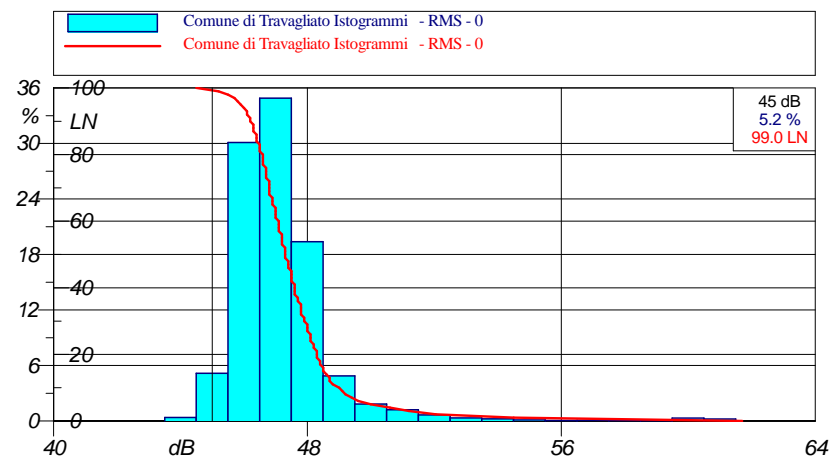


Leq (A): 48.3 dBA SEL (A): 78.4 dBA Peak (A): 80.6 dBA (23Nov2004 15:40:32)	Leq (C): 65.6 dBC SEL (C): 95.7 dBC Peak (C): 87.1 dBC (23Nov2004 15:50:52)	Leq (Lin): 67.5 dB SEL (Lin): 97.7 dB Peak (Lin): 90.4 dB (23Nov2004 15:41:40)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	44.5 23Nov2004 15:52:00	61.8 23Nov2004 15:50:49	62.4 23Nov2004 15:44:49	78.0 23Nov2004 15:50:53	64.3 23Nov2004 15:44:51	79.3 23Nov2004 15:50:53	46.1 L90
Fast	43.9 23Nov2004 15:52:00	63.5 23Nov2004 15:50:48	60.0 23Nov2004 15:44:48	80.5 23Nov2004 15:50:53	61.9 23Nov2004 15:44:48	82.8 23Nov2004 15:41:40	47.3 L50
Impulse	44.2 23Nov2004 15:52:00	66.5 23Nov2004 15:42:11	61.3 23Nov2004 15:40:00	81.1 23Nov2004 15:41:40	63.4 23Nov2004 15:44:48	85.8 23Nov2004 15:41:40	49.2 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

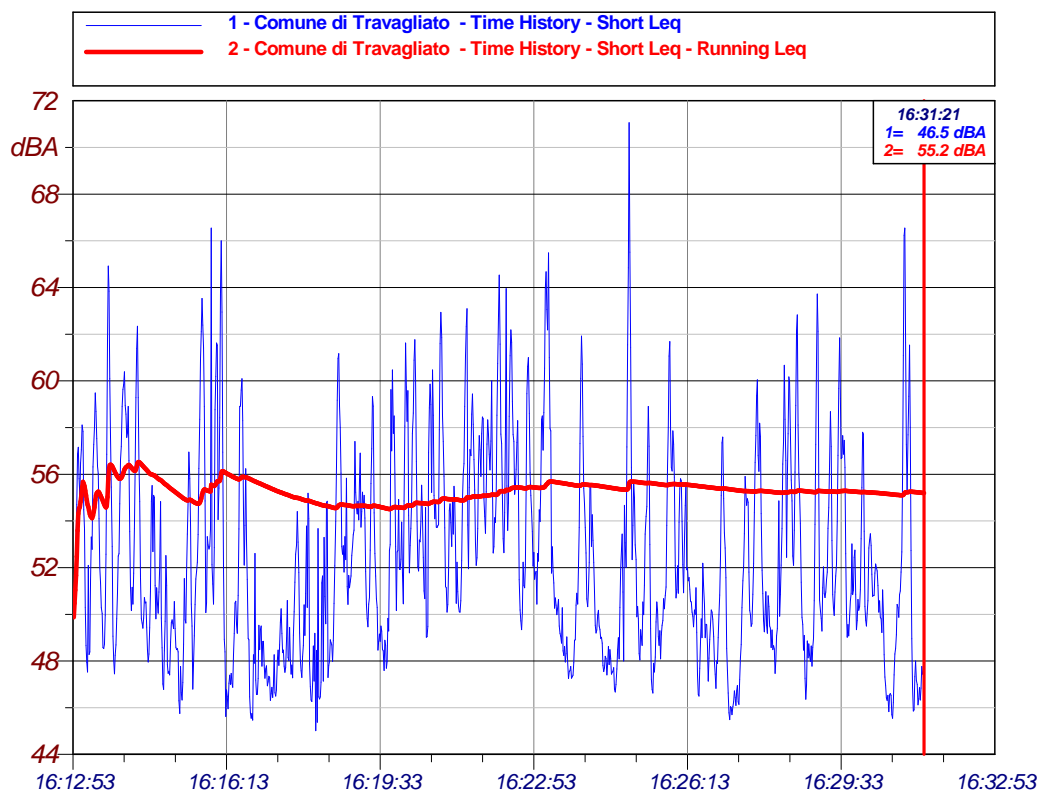

Rilievo n° 8: Via Vittorio Veneto

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 16:12:53

Leq (A) : 55.2 dBA

Durata Misura : 1107.2 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 1108

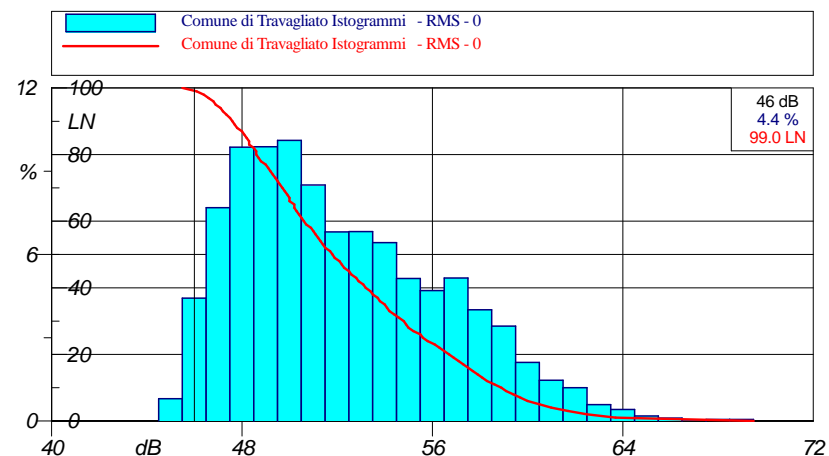

Leq (A): 55.2 dBA SEL (A): 85.6 dBA Peak (A): 88.4 dBA (23Nov2004 16:19:47)	Leq (C): 66.9 dBC SEL (C): 97.3 dBC Peak (C): 91.3 dBC (23Nov2004 16:13:13)	Leq (Lin): 67.9 dB SEL (Lin): 98.3 dB Peak (Lin): 93.9 dB (23Nov2004 16:13:13)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	45.5 23Nov2004 16:30:41	69.6 23Nov2004 16:24:57	58.9 23Nov2004 16:27:12	79.2 23Nov2004 16:16:32	60.3 23Nov2004 16:27:12	80.7 23Nov2004 16:21:24	47.4 L90
Fast	43.9 23Nov2004 16:18:09	72.3 23Nov2004 16:24:57	56.9 23Nov2004 16:27:12	82.9 23Nov2004 16:21:24	57.9 23Nov2004 16:27:12	85.6 23Nov2004 16:13:13	51.5 L50
Impulse	45.3 23Nov2004 16:16:45	73.1 23Nov2004 16:24:57	60.5 23Nov2004 16:27:12	84.8 23Nov2004 16:13:13	61.9 23Nov2004 16:27:12	87.9 23Nov2004 16:13:13	58.7 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

**Rilevamento n° 9: Via Cremonesini - Impianto di abbattimento in funzione
ditta Artex S.n.c.**

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana



Data, ora misura : 23/11/2004 16:37:30

Leq (A) : 55.5 dBA

Durata Misura : 121.0 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 121

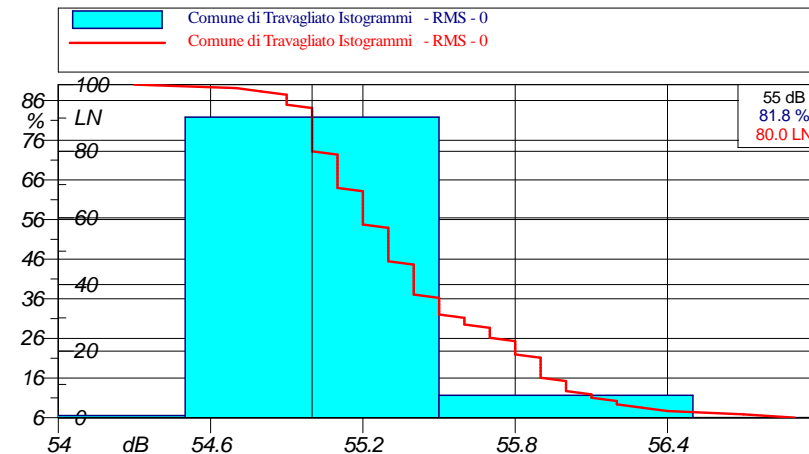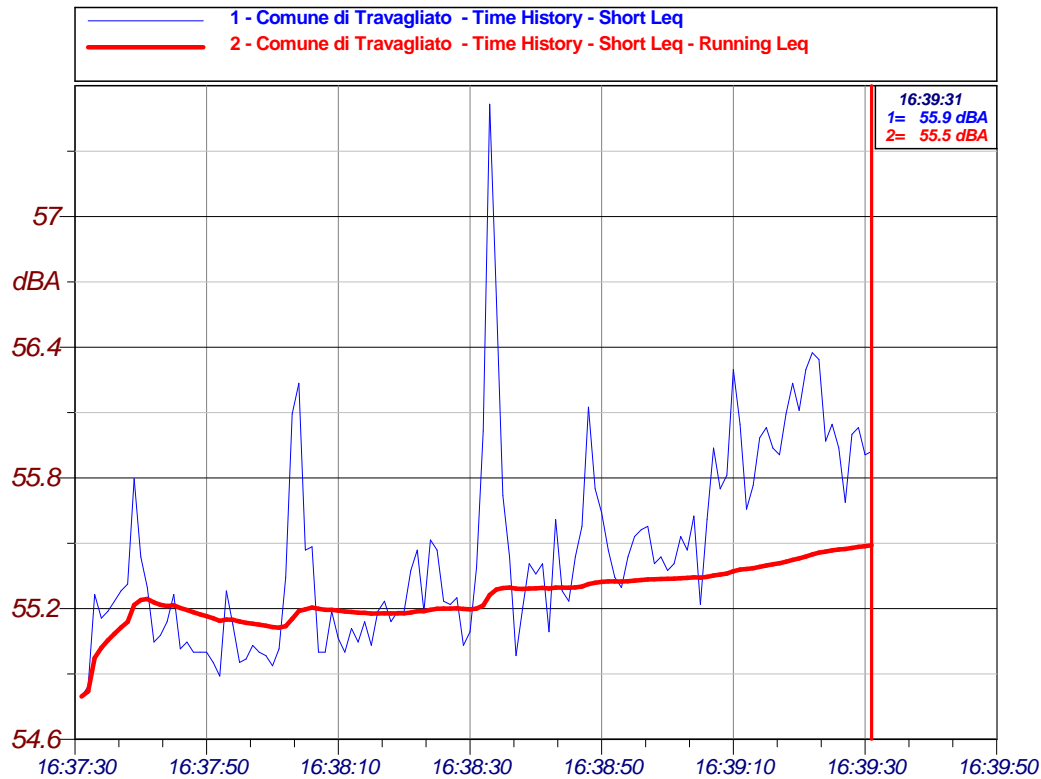


Leq (A): 55.5 dBA SEL (A): 76.3 dBA Peak (A): 69.6 dBA (23Nov2004 16:39:28)	Leq (C): 69.6 dBC SEL (C): 90.5 dBC Peak (C): 83.9 dBC (23Nov2004 16:38:33)	Leq (Lin): 71.4 dB SEL (Lin): 92.3 dB Peak (Lin): 85.0 dB (23Nov2004 16:39:09)
--	--	---

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	54.4 23Nov2004 16:37:30	57.0 23Nov2004 16:38:33	67.9 23Nov2004 16:37:30	71.9 23Nov2004 16:38:33	69.2 23Nov2004 16:37:30	73.2 23Nov2004 16:38:33	55.0 L90
Fast	53.6 23Nov2004 16:37:30	58.0 23Nov2004 16:38:32	66.3 23Nov2004 16:37:51	73.7 23Nov2004 16:38:33	67.8 23Nov2004 16:37:48	75.6 23Nov2004 16:39:10	55.4 L50
Impulse	52.5 23Nov2004 16:37:30	58.6 23Nov2004 16:38:32	67.2 23Nov2004 16:37:30	75.8 23Nov2004 16:39:10	68.2 23Nov2004 16:37:48	78.0 23Nov2004 16:38:00	56.0 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it

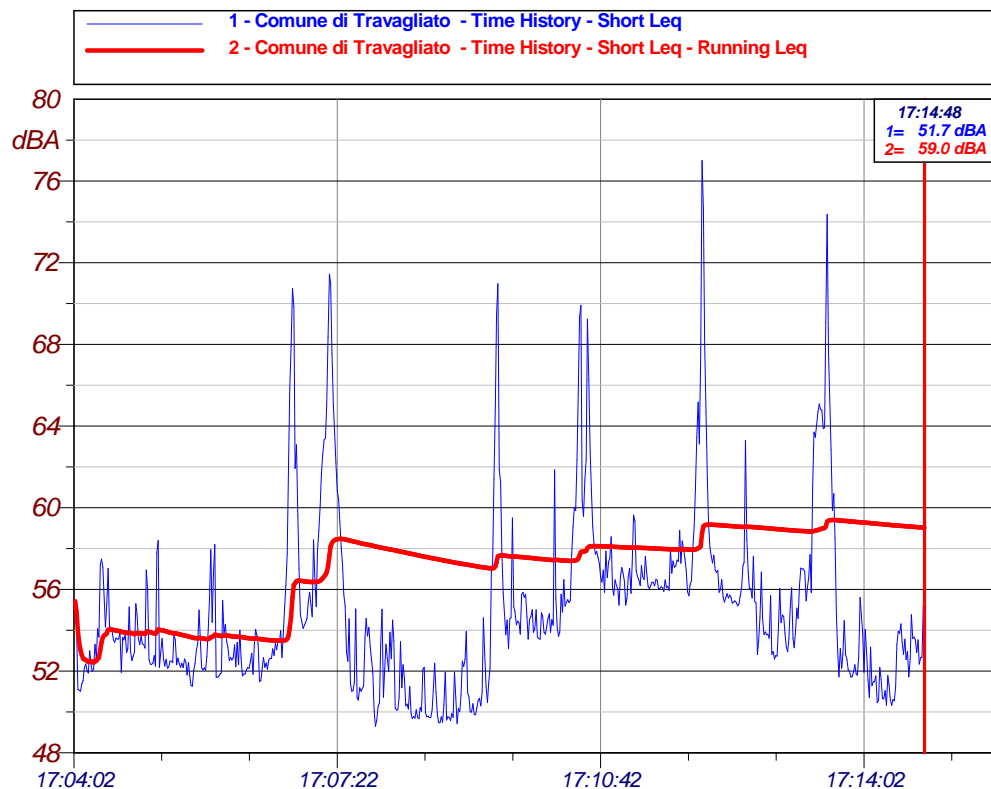

Rilievo n° 10: Via Vantini

Nome misura : Comune di Travagliato

Strumentazione : Larson-Davis 824Larson - Davis 824

Nome operatore : Stefania Luzzana


Data, ora misura : 23/11/2004 17:04:02

Leq (A) : 59.0 dBA

Durata Misura : 645.5 s

Delta Time : 1.000 s

Numero Campioni : 646

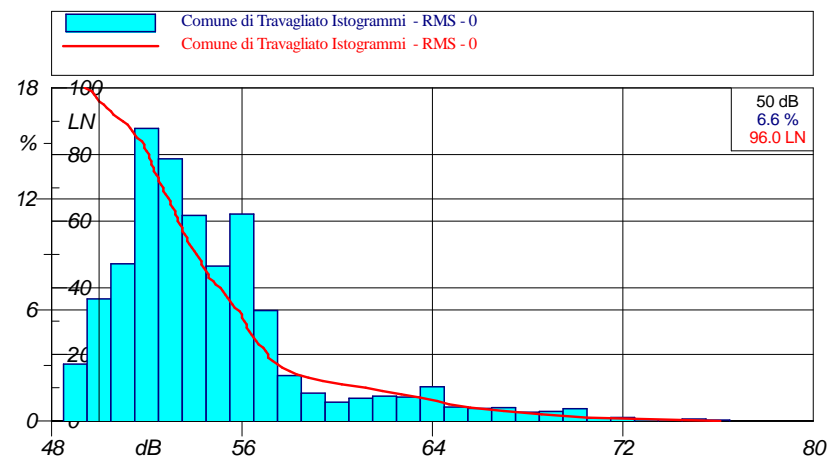

Leq (A): 59.0 dBA SEL (A): 87.1 dBA Peak (A): 92.9 dBA (23Nov2004 17:11:59)	Leq (C): 74.3 dBC SEL (C): 102.4 dBC Peak (C): 98.1 dBC (23Nov2004 17:11:59)	Leq (Lin): 75.8 dB SEL (Lin): 103.9 dB Peak (Lin): 99.0 dB (23Nov2004 17:11:59)
--	---	--

	Lmin (A)	Lmax (A)	Lmin (C)	Lmax (C)	Lmin (Lin)	Lmax (Lin)	%
Slow	49.5 23Nov2004 17:08:43	76.1 23Nov2004 17:11:59	65.2 23Nov2004 17:09:10	87.2 23Nov2004 17:11:59	66.9 23Nov2004 17:09:10	88.3 23Nov2004 17:11:59	50.7 L90
Fast	49.1 23Nov2004 17:08:53	79.6 23Nov2004 17:11:59	63.2 23Nov2004 17:09:11	90.3 23Nov2004 17:11:59	64.8 23Nov2004 17:09:10	91.5 23Nov2004 17:11:59	54.0 L50
Impulse	49.2 23Nov2004 17:08:53	80.7 23Nov2004 17:11:59	65.7 23Nov2004 17:09:10	91.7 23Nov2004 17:11:59	67.9 23Nov2004 17:09:10	92.9 23Nov2004 17:11:59	60.3 L10



Consulenze Ambientali S.p.A.

via A. Moro 1 - 24020 Scanzorosciate BG tel 035 6594411 - fax 035 6594450 - e-mail:consamb@spm.it